


PINTERNAL

Grúa Torre.

GP/ST/E-40.10.sr

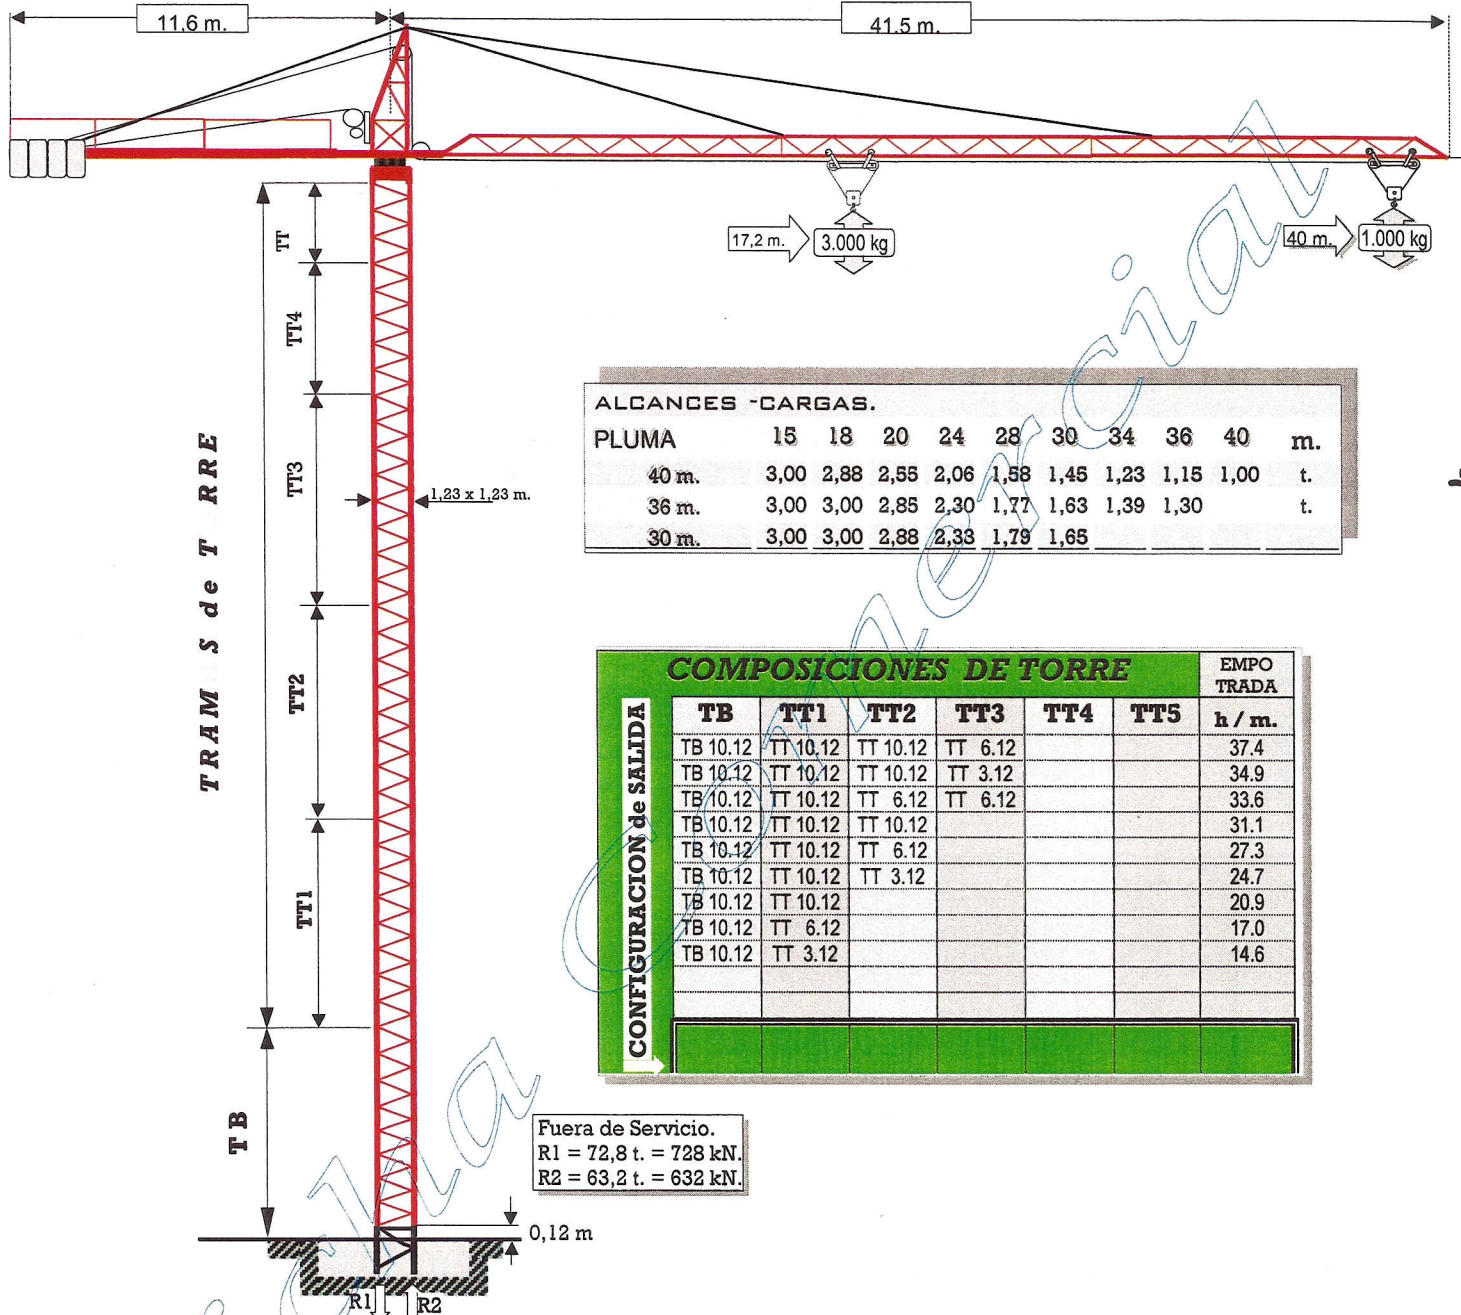

ALCANCES - CARGAS.

PLUMA	15	18	20	24	28	30	34	36	40	m.
40 m.	3,00	2,88	2,55	2,06	1,58	1,45	1,23	1,15	1,00	t.
36 m.	3,00	3,00	2,85	2,30	1,77	1,63	1,39	1,30		t.
30 m.	3,00	3,00	2,88	2,33	1,79	1,65				

COMPOSICIONES DE TORRE

CONFIGURACION de SALIDA

TB	TT1	TT2	TT3	TT4	TT5	EMPO TRADA
h / m.						
TB 10.12	TT 10.12	TT 10.12	TT 6.12			37.4
TB 10.12	TT 10.12	TT 10.12	TT 3.12			34.9
TB 10.12	TT 10.12	TT 6.12	TT 6.12			33.6
TB 10.12	TT 10.12	TT 10.12				31.1
TB 10.12	TT 10.12	TT 6.12				27.3
TB 10.12	TT 10.12	TT 3.12				24.7
TB 10.12	TT 10.12					20.9
TB 10.12	TT 6.12					17.0
TB 10.12	TT 3.12					14.6

Fuera de Servicio.
R1 = 72,8 t. = 728 kN.
R2 = 63,2 t. = 632 kN.

	ELEVACION. 10,5/10,5 kw.		m/min.	t.
		I	4,5	0 - 3
		II	21	0 - 3
	ORIENTACION 65 Nm	r.p.m.	0,8	
		1.350	v/min.	
	DISTRIBUCION. 1,5 kw	r.p.m.	m/min.	
		1.500	40	

FUERA DE SERVICIO
OBLIGATORIO GRUA EN VELETA.
GRUPO.- A4 - UNE 58.112

UNE-58.113.
ITC MIE-AEM2

ESPECIFICACION .299.82.40.10.ET.95.
Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso

FABRICANTE :

PINGON,S.Coop..
C/Sempere . 20210 LAZKAO

GRUA EN ALQUILER

ALQUILADOR :

GRUALSA, S.A.
C/Canillas, 98- 28002-MADRID